


PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA WRZECIONOWEGO LUB ŁAŃCUCHOWEGO
Z KONTROLĄ STANU STEROWANEGO URZĄDZENIA

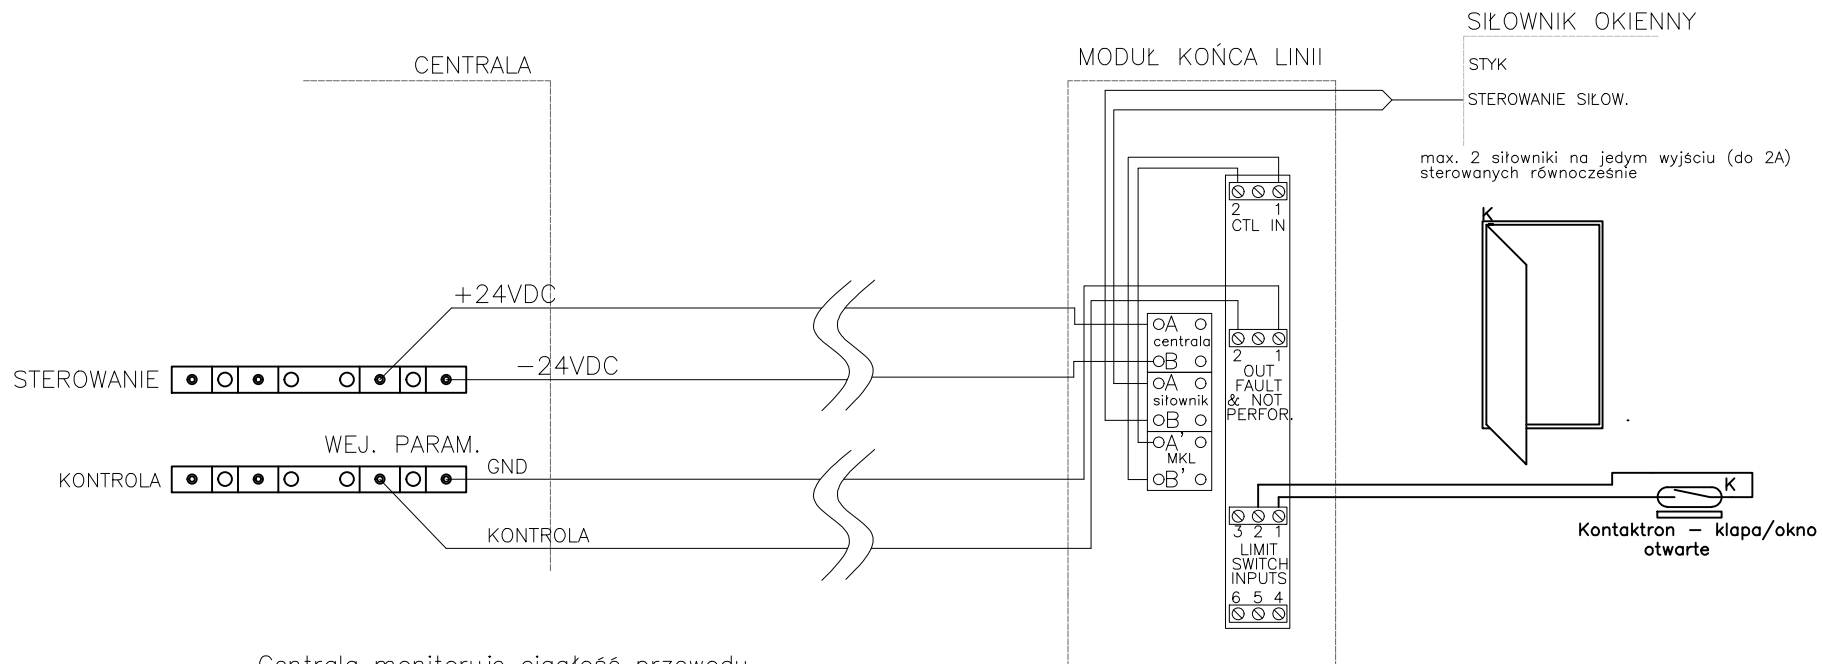

Centrala monitoruje ciągłość przewodu sterującego i kontrolnego – wykrywanie zwarc i przerw w przewodach.
Wykrywa następujące stany klapy:
– uszkodzenie conajmniej jednego z przewodów
UWAGA: Moduł końca linii powinien być montowane w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia

Nazwa rysunku:

Instalacja OD - podłączenie siłownika okiennego i kontaktronu

Investor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował:

mgr inż. Piotr Farbaniec

Podpis:

Projektował:

mgr inż. T. Zygmunt

Nr upr.:

A-649-1/83

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Nr projektu:
CX/43/17

Nr rysunku:
2.12

Data:
11.2017

Jednostka projektowa:



CERBEX Sp. z o.o.
38-400 KROSNO ul. Lwowska 14
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:

Przebudowa budynków Teatru
im. Wandy Siemaszkowej -
dostosowanie do przepisów
przeciwpożarowych