



ILOŚĆ SIŁOWNIKÓW NA LINII ZALEŻY OD OBCIĄŻALNOŚCI
WYJŚCIA W CENTRALI PRZEWIDZIANEGO DO STEROWANIA
GRUPĄ

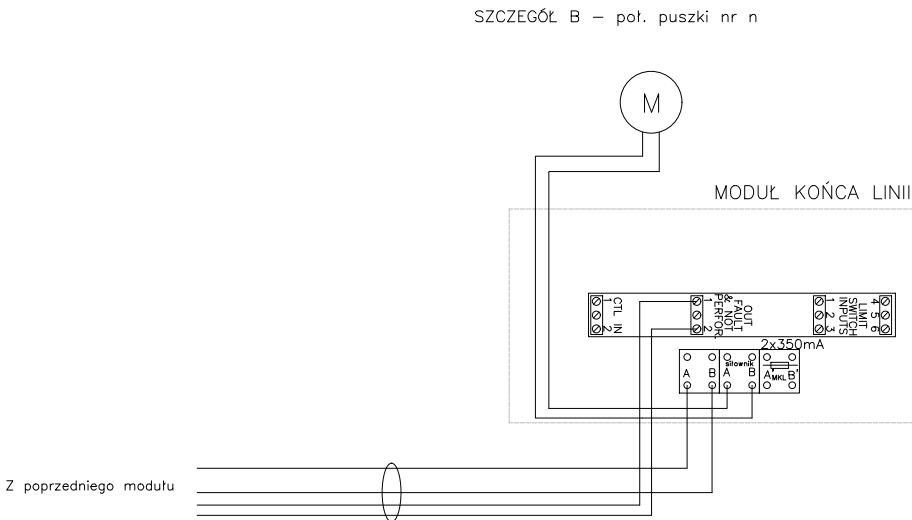

Nazwa rysunku: Instalacja OD - podłączenie grupy siłowników okiennych			
Inwestor: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów			
Obiekt: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów		Jednostka projektowa:  CERBEX Sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. Lwowska 14 tel: 0-13 436-83-99	
Opracował: mgr inż. Piotr Farbaniec		Podpis:	
Projektował: mgr inż. T. Zygmunt	Nr upr.: A-649-1/83	Podpis:	
Branża: elektryczna	Skala: 1:100	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Tytuł opracowania: Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych
Nr projektu: CX/43/17	Nr rysunku: 2.14	Data: 11.2017	