


PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA WRZECIONOWEGO LUB ŁAŃCUCHOWEGO
BEZ KONTROLI STANU STEROWANEGO URZĄDZENIA ORAZ ZADZIAŁANIA

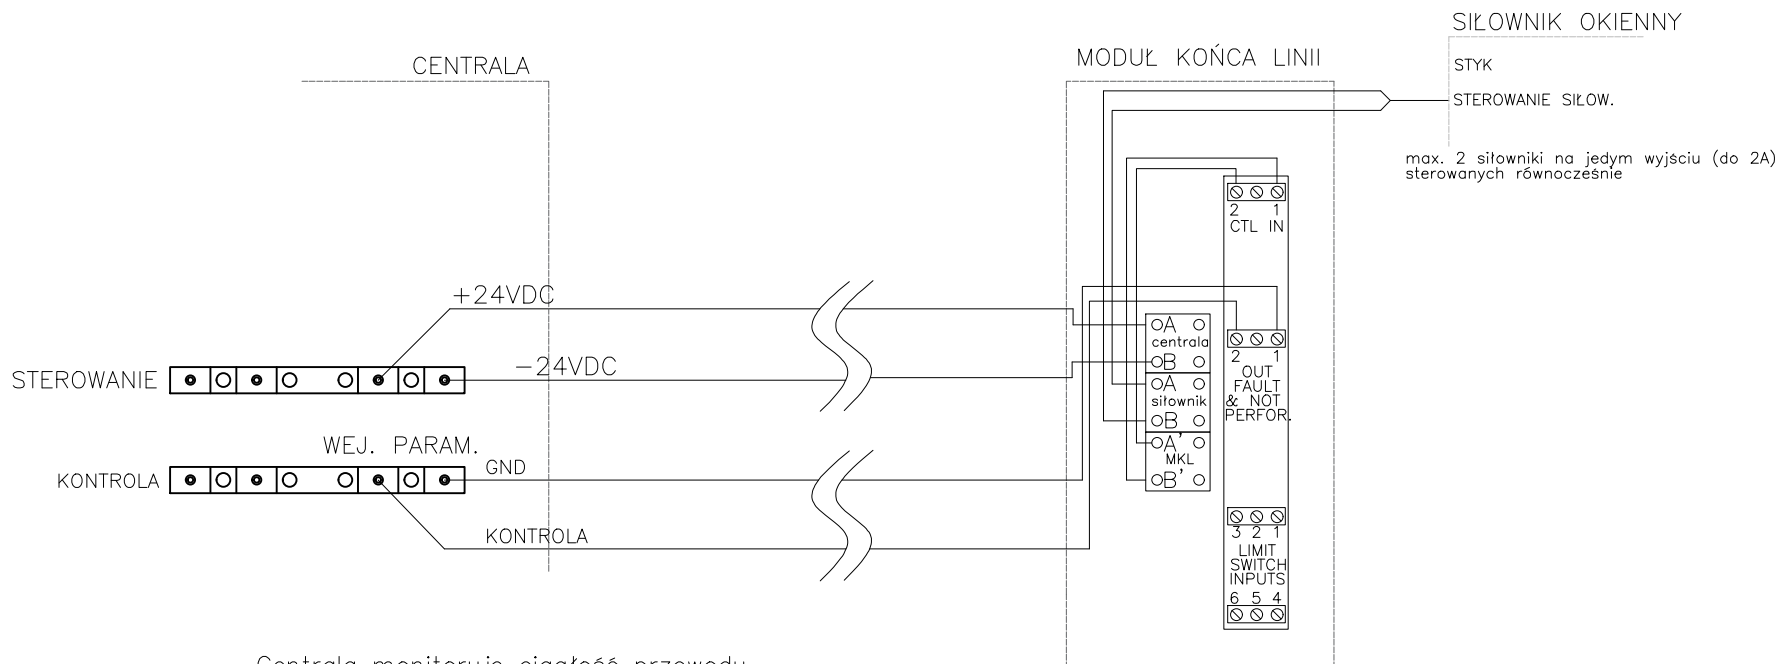

Centrala monitoruje ciągłość przewodu sterującego i kontrolnego – wykrywanie zwarc i przerw w przewodach.

Wykrywa następujące stany klapy:

– uszkodzenie conajmniej jednego z przewodów

UWAGA: Moduł końca linii powinien być montowane w bezpośredniej bliSkości sterowanego urządzenia

Nazwa rysunku:

Instalacja OD - podłączenie siłownika okiennego

Investor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował:

mgr inż. Piotr Farbaniec

Podpis:

Projektował:

mgr inż. T. Zygmunt

Nr upr.:

A-649-1/83

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Nr projektu: CX/43/17

Nr rysunku: 2.13

Data: 11.2017

Jednostka projektowa:



CERBEX Sp. z o.o.

38-400 KROSNO ul. Lwowska 14
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:

Przebudowa budynków Teatru
im. Wandy Siemaszkowej -
dostosowanie do przepisów
przeciwpożarowych