


# PODŁĄCZENIE SILNIKA 3-FAZOWEGO STEROWANEGO FALOWNIKIEM

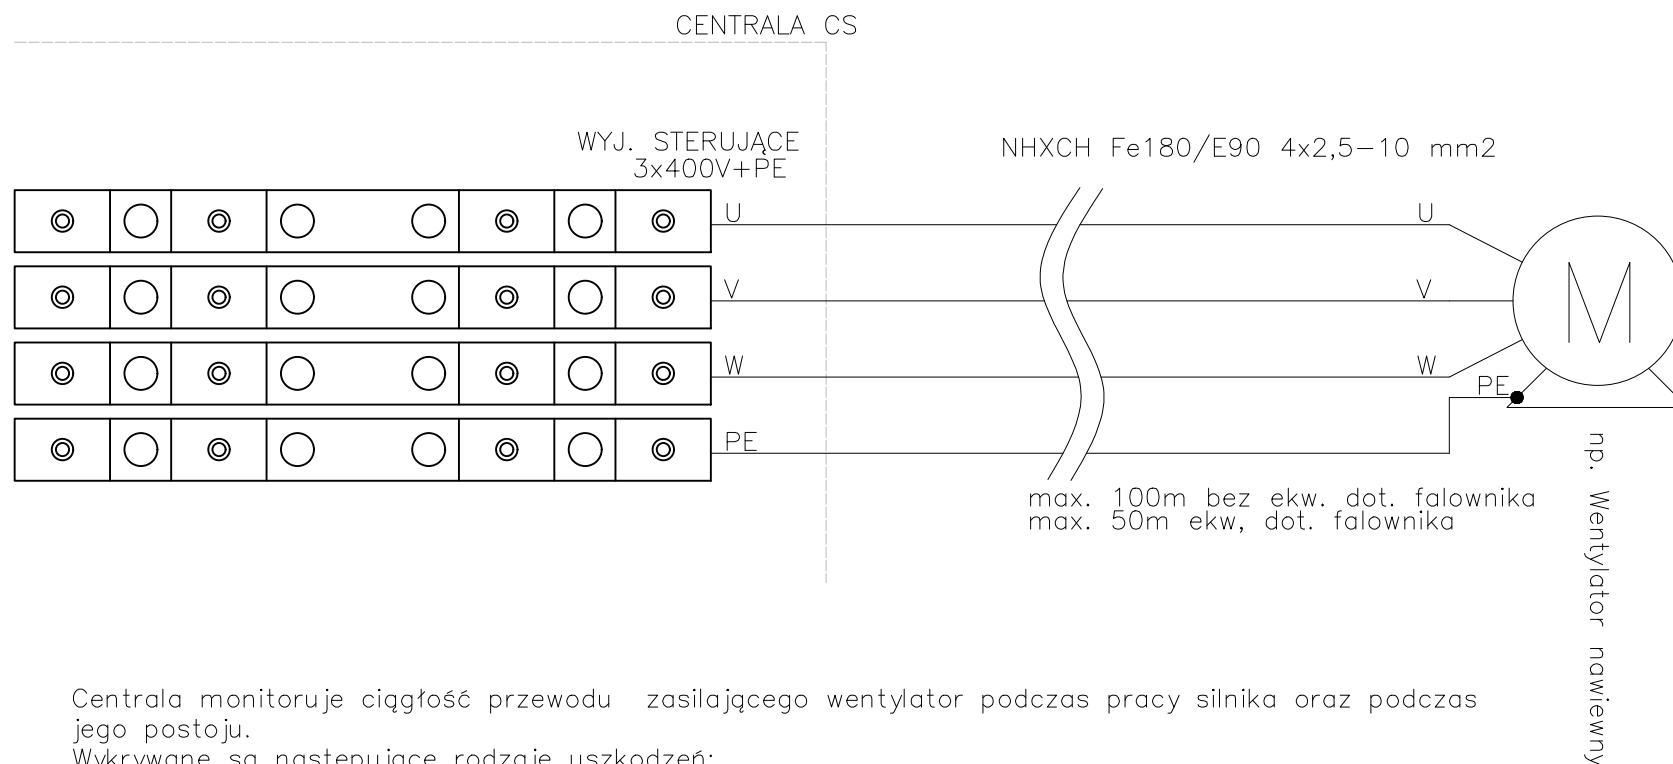

Centrala monitoruje ciągłość przewodu zasilającego wentylator podczas pracy silnika oraz podczas jego postoju.

Wykrywane są następujące rodzaje uszkodzeń:

- przerwa w dowolnym przewodzie fazowym
- zwarcie przewodów fazowych

Nazwa rysunku:

**Instalacja OD - podłączenie silnika**

Investor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował:

mgr inż. Piotr Farbaniec

Podpis:

Projektował:

mgr inż. T. Zygmunt

Nr upr.:

A-649-1/83

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Nr projektu: CX/43/17

Nr rysunku: 2.7

Data: 11.2017

Jednostka projektowa:



**CERBEX** Sp. z o.o.

38-400 KROSNO ul. LWOWSKA 14  
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:

**Przebudowa budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych**