


PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA WRZECIONOWEGO LUB ŁAŃCUCHOWEGO  
BEZ KONTROLI STANU STEROWANEGO URZĄDZENIA ORAZ ZADZIAŁANIA

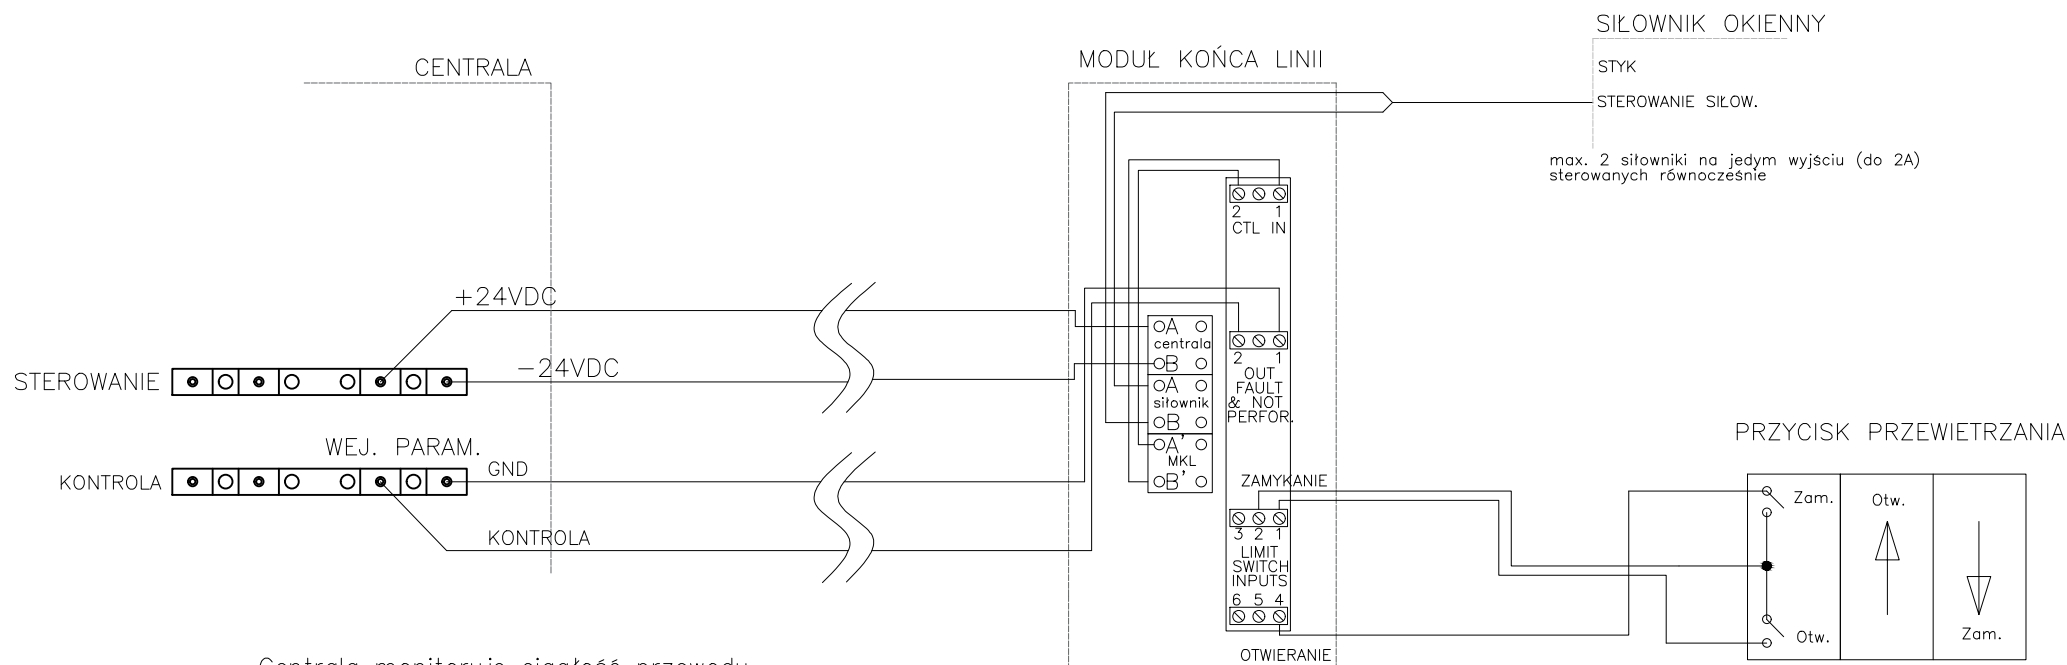

Centrala monitoruje ciągłość przewodu sterującego i kontrolnego – wykrywanie zwarć i przerw w przewodach.

Wykrywa następujące stany klapy:

– uszkodzenie conajmniej jednego z przewodów

UWAGA: Moduł końca linii powinien być montowane w bezpośredniej bliskości sterowanego urządzenia

Nazwa rysunku:

## Instalacja OD - podłączenie siłownika okiennego i przycisku przewietrzania

Investor:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Obiekt:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Opracował:

mgr inż. Piotr Farbaniec

Podpis:

Projektował:

mgr inż. T. Zygmunt

Nr upr.:

A-649-1/83

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: 1:100

Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Nr projektu:  
**CX/43/17**

Nr rysunku:  
**2.11**

Data:  
**11.2017**

Jednostka projektowa:



**CERBEX** Sp. z o.o.

38-400 KROSNO ul. Lwowska 14  
tel: 0-13 436-83-99

Tytuł opracowania:

Przebudowa budynków Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej -  
dostosowanie do przepisów  
przeciwpożarowych